



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ  
ОБЪЕМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ  
ИНФРАКРАСНЫЙ ПАССИВНЫЙ



Сертификат соответствия  
РОСС RU.AB28.H17888

## РАПИД-3 вариант 1, 2

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
САПО.425152.025РЭ



Декларация о соответствии  
TC № RU.D-RU.AL32.B.02706

### НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель охранный объемный оптико-электронный инфракрасный пассивный РАПИД-3 (в дальнейшем – извещатель) предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования тревожного извещения увеличением тока в цепи шлейфа сигнализации (ШС).

**Извещатель выпускается в двух вариантах:**

**вариант 1 – обычное исполнение;**

**вариант 2 – с дополнительной антисаботажной зоной.**

Извещатели относятся к 1 классу по функциональной оснащенности и техническим характеристикам по ГОСТ Р 50777-95 и соответствуют 1, 2 и 3 классам стационарных условий эксплуатации по ГОСТ Р 54455-11 (эксплуатация в офисных, жилых, общественных помещениях, производственных предприятиях, лифтах, в неотапливаемых помещениях, под навесами и т.п.).

### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель охранный объемный оптико-электронный инфракрасный пассивный РАПИД-3 вариант \_\_\_\_\_ соответствует требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп продавца \_\_\_\_\_

### 3

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подключение извещателя к прибору приемно-контрольному охранно-пожарному (ППКОП) осуществляется по двухпроводной схеме (см. рис.2). Для работы извещателя не требуется источника напряжения 12 В и соответствующей линии питания.

Возможность подключения к ШС ППКОП большого количества извещателей, значительное увеличение времени работы ППКОП от резервного источника питания за счет низкого токопотребления.

- Широкоугольная линза, позволяющая создать зону обнаружения максимальной площади (рис.3).
- Широкий диапазон напряжений питания извещателя от ШС – от 8 В до 30 В.
- При подключении к ШС не требуется соблюдения полярности питания.
- Ток потребления в дежурном режиме не более 70 мА.
- Температурная компенсация чувствительности в диапазоне от минус 30 °С до +50 °С.
- Встроенный микропереключатель (Тампер) для выдачи тревожного извещения при несанкционированном вскрытии корпуса.
- Устойчивость к перемещению в зоне обнаружения мелких животных (вторичной стандартной цели по ГОСТ Р 50777-95), к перепадам фоновой освещенности, конвективным воздушным потокам, медленным изменениям температуры фона, импульсам напряжения по цепи питания, электростатическим разрядам и электромагнитным полям.
- Отсутствие помех для работы бытовой радиоэлектронной аппаратуры и других извещателей.
- Выбираемые установкой перемычки режимы работы с повышенной устойчивостью к внешним воздействиям и выключенным светодиодным индикатором (см. п. 5).

#### Извещатель формирует четыре вида извещений:

«ВКЛЮЧЕНИЕ» - светодиод кратковременно вспыхивает с периодом две секунды;

«НОРМА» - светодиод погашен, ток потребления не более 70 мА;

«ТРЕВОГА» - светодиод включен, ток потребления внутренне ограничен значением 10 мА;

«ВСКРЫТИЕ» - контакты «Тампер» разомкнуты при вскрытии корпуса извещателя.

### 4

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Значение
Максимальная дальность обнаружения, не менее	15 м
Минимальная дальность обнаружения для варианта 1 / вариант 2	1,5 м / 0 м
Диапазон скоростей движения нарушителя	от 0,3 до 3,0 м/с
Высота установки	от 2 до 2,5 м
Напряжение питания	от 8 до 30 В
Максимальный ток потребления в режиме «Норма», не более	70 мА
Максимальный ток потребления в режиме «Включение», не более	250 мА
Время технической готовности (режим «Включение»), не более	40 с
Время восстановления после окончания тревожного режима, не более	3 с
Длительность тревожного извещения	2,5±0,3 с

Ток ограничения выходного каскада в режиме «Тревога»	10±2 мА
Остаточное напряжение в режиме «Тревога» при внешнем ограничении тока потребления значением менее 8,0 мА, не более	7 В
Устойчивость к внешней засветке, до	6500 лк
Диапазон рабочих температур	от - 30 до +50 °С
Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, без конденсации влаги	до 98 %
Габариты (без кронштейна), не более	90x58x48 мм
Масса (с кронштейном), не более	100 г
Срок службы, не менее	8 лет

### 5

### УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Конструктивно извещатель выполнен в виде основания и съемной крышки, закрывающей доступ к колодке внешних подключений и элементам крепления извещателя на объекте. Внутри корпуса находится плата с расположенными на ней электронными компонентами.

Принцип действия извещателя основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении человеком чувствительных зон. Чувствительные зоны извещателя формируются линзой Френеля и двухплощадочным пироэлектрическим приемником излучения. Электрический сигнал с пироэлектрического приемника поступает на электронную схему извещателя, которая формирует извещение «ТРЕВОГА».

На плате извещателя имеются перемычки J1 и J3 для выбора тактики применения извещателя.

Режимы работы извещателя и соответствующие им положения перемычек приведены в таблице.

Обозначение перемычки	Положение перемычки	Режим работы
J1	Снята	Нормальная чувствительность
	Установлена	Пониженная чувствительность
J3	Снята	Светодиод отключен
	Установлена	Световая индикация извещений о тревожном разрешена

**Примечание.** Положение перемычки «Снята» означает – надета на один штырек вилки; Положение перемычки «Установлена» – надета на оба штырька вилки.

### 6

### УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

#### Рекомендации по расположению извещателя.

Извещатель должен быть установлен таким образом, чтобы вероятные пути проникновения нарушителя пересекали центральную ось зоны обнаружения. Рекомендуемая высота установки извещателя на кронштейне – 2,2 м.

Не следует устанавливать извещатель вблизи объектов, являющихся мощными источниками тепла или имеющими свойство быстро менять свою температуру (камни, печи, кондиционеры, радиаторы отопления и т.п.), в местах

с сильными потоками воздуха или возможностью попадания прямых солнечных лучей.

Стена, на которой устанавливается извещатель, не должна подвергаться сильным вибрациям. Провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

Присутствие в зоне обнаружения предметов ( занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними "мертвые зоны", проход человека через которые может не обнаруживаться.


#### Монтаж извещателя.

Снимите крышку извещателя, для чего выкрутите винт в нижней части корпуса и отожмите защелку. Отогнув защелки по обоим бокам платы извещателя, извлеките плату из корпуса.

При помощи отвертки с плоским шлицем удалите пластиковые заглушки на основании извещателя в месте крепления ответной части кронштейна, а так же выломайте специально перфорированные отверстия, которые будут использованы для прокладки проводов – см. рис.1а. Закрепите на основании извещателя ответную часть кронштейна, установите плату в основание. Подключите провода в соответствии со схемой подключения (рис.2), предварительно продев их в отверстия. Полярность подключения ШС и ТАМ может быть любой. Закройте крышку извещателя и закрепите ее винтом внизу.

Выбрав место установки на стене, проведите разметку отверстий для монтажа с учетом положения отверстий в кронштейне, закрепите кронштейн – см. рис.1б.

Соедините части кронштейна и поверните корпус извещателя в нужное положение – см. рис.1в.

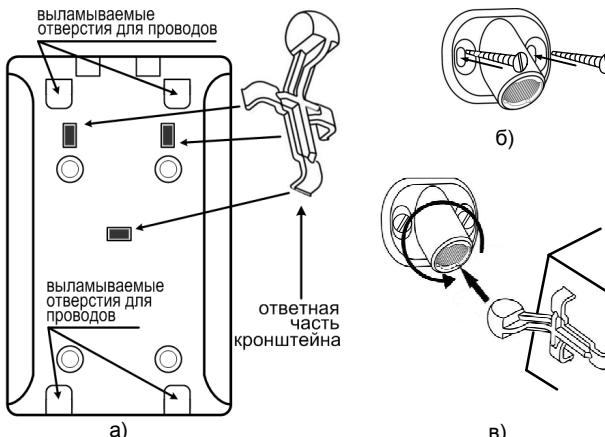

При монтаже последнего в шлейфе извещателя, к контактам ШС и ТМП подключите оконечные резисторы Rok (рис.2).

Передвигаясь по помещению, проверьте зону чувствительности извещателя и отрегулируйте ее положение поворотом держателя внутри кронштейна в горизонтальной плоскости. В вертикальной плоскости извещатель должен быть наклонен вперед на угол 12°.

Для варианта 2 рекомендуется, с целью обеспечения лучшей чувствительности в антисаботажной зоне, устанавливать угол наклона около 6°.

7

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол-во
САПО.425152.025 (САПО.425152.025-01)	Извещатель охранный объемный оптико-электронный инфракрасный пассивный РАПИД-3 вариант 1 (РАПИД-3 вариант 2)	1 шт.
САОП.734328.001	Кронштейн (основание)	1 шт.
САОП.734328.002	Держатель (ответная часть кронштейна)	1 шт.
-	Винт-саморез 3х6 ГОСТ 11621	1 шт.
САПО.425152.025РЭ	Руководство по эксплуатации	1 шт.

8

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя извещателя при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений в течение 3 лет со дня приобретения.

9

#### СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.

Корпусные детали изделия сделаны из ABS-пластика, допускающего вторичную переработку.

10

#### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сервисный центр	тел.: (383) 363-98-67	skype: arsenal_servis
Техническая поддержка	тел.: 8-800-200-00-21	e-mail:
Россия, 633010, Новосибирская обл., г.Бердск, а/я 12	(многоканальный)	support@arsenalnpo.ru
НПО «Сибирский Арсенал» Россия, 630073, г.Новосибирск, мкр.Горский, 8а	тел.: (383) 240-85-40	e-mail: info@arsenalnpo.ru www.arsenal-npo.ru

11

#### ПРИЛОЖЕНИЕ

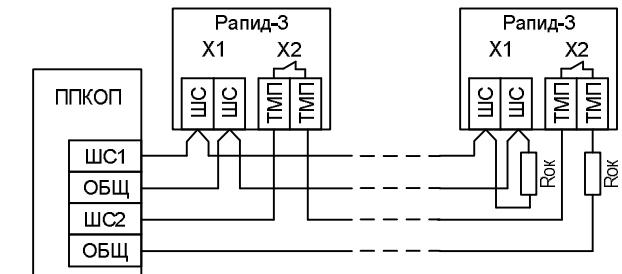


Рис.2 Схема подключения извещателей к ППКОП

#### Примечания:

- Номинал резисторов Rok выбирается в соответствии с описанием ППКОП.
- Максимальное количество извещателей Рапид-3, подключаемых к одному ШС, рассчитывается из допустимого для дежурного режима ППКОП тока шлейфа и потребляемого извещателем максимального тока – 70 мА. При этом задержка постановки шлейфа на охрану должна быть не менее времени технической готовности извещателя (не менее 40 с).

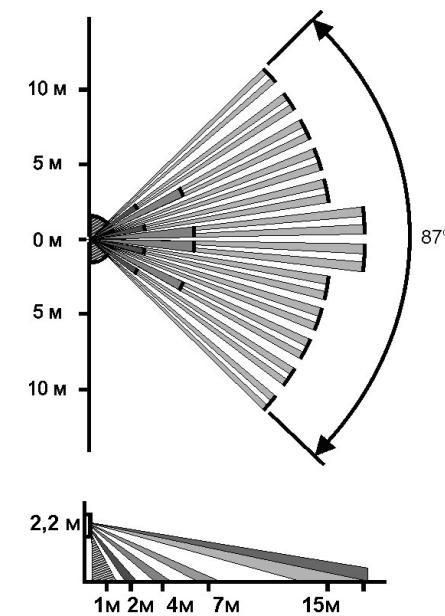


Рис.3 Диаграмма зоны обнаружения при наклоне основания извещателя вперед на угол 12 градусов. Защищованная область (антисаботажная зона) только для варианта 2